로번호	측정지점	측정농도(f/cc)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.004	백석면	적합(미만)
#2		0.005	백석면	적합(미만)
#3		0.004	백석면	적합(미만)
#4		0.004	백석면	적합(미만)
#5	위생설비 입구(1층)	0.004	백석면	적합(미만)
#6	폐기물 반출구(1층)	0.006	백석면	적합(미만)
#7	작업장주변실외(건물주변)	0.003	백석면	적합(미만)
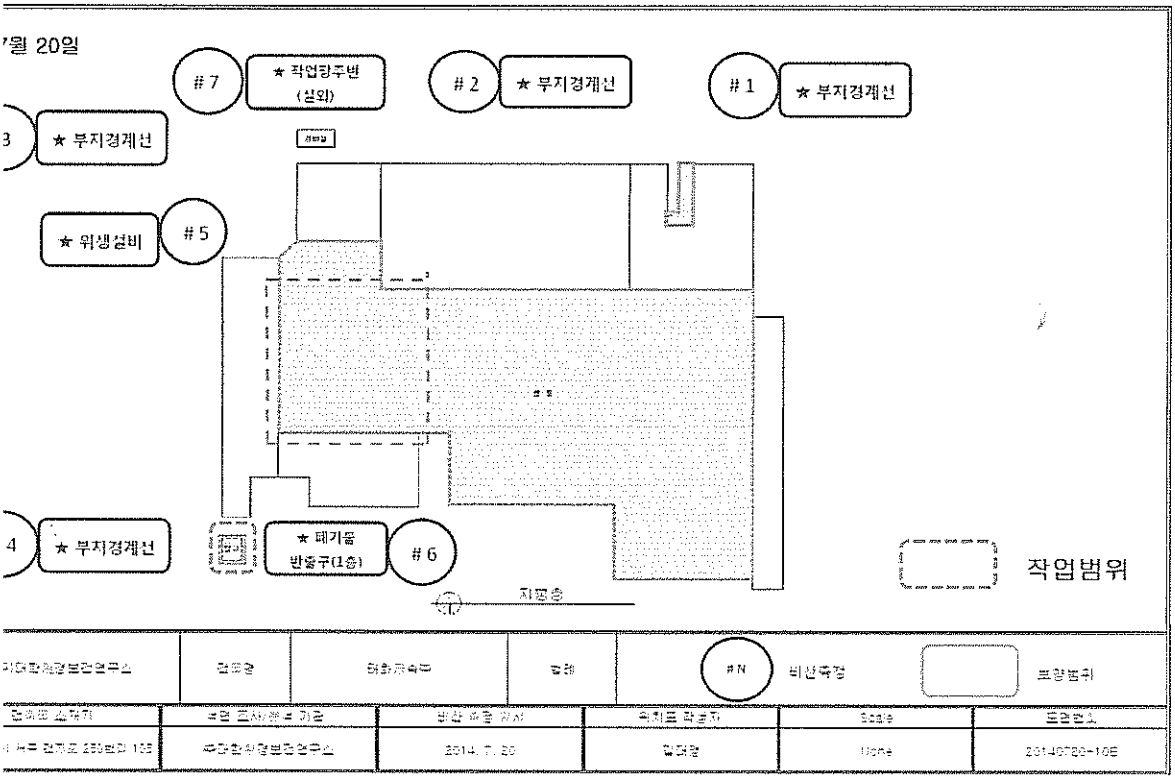
1 - 비산측정지도[가좌동 577-1 석면해체 제거공사]